

Légende

Référentiel :


- Périmètre de la compétence assainissement du SILA
- - - Limites d'EPCI
- ... Limites communales
- Plan d'eau
- Cours d'eau

Éléments de contextes particuliers vis-à-vis de l'infiltration des eaux pluviales :

- Cavité souterraine non minère (source : BD CAVITES)
- Site BASOL
- Zone d'ancien marais (source : cartes d'Etat-Major)
- Périmètre de protection rapproché de captage AEP
- Nappe peu profonde (source : BRGM)
- /// Aléa moyen de retrait-gonflement d'argiles
- Zone de PPRN avec interdiction ou condition(s) à l'infiltration

Pente du terrain naturel

- < 5%
- 5 - 10%
- > 10%

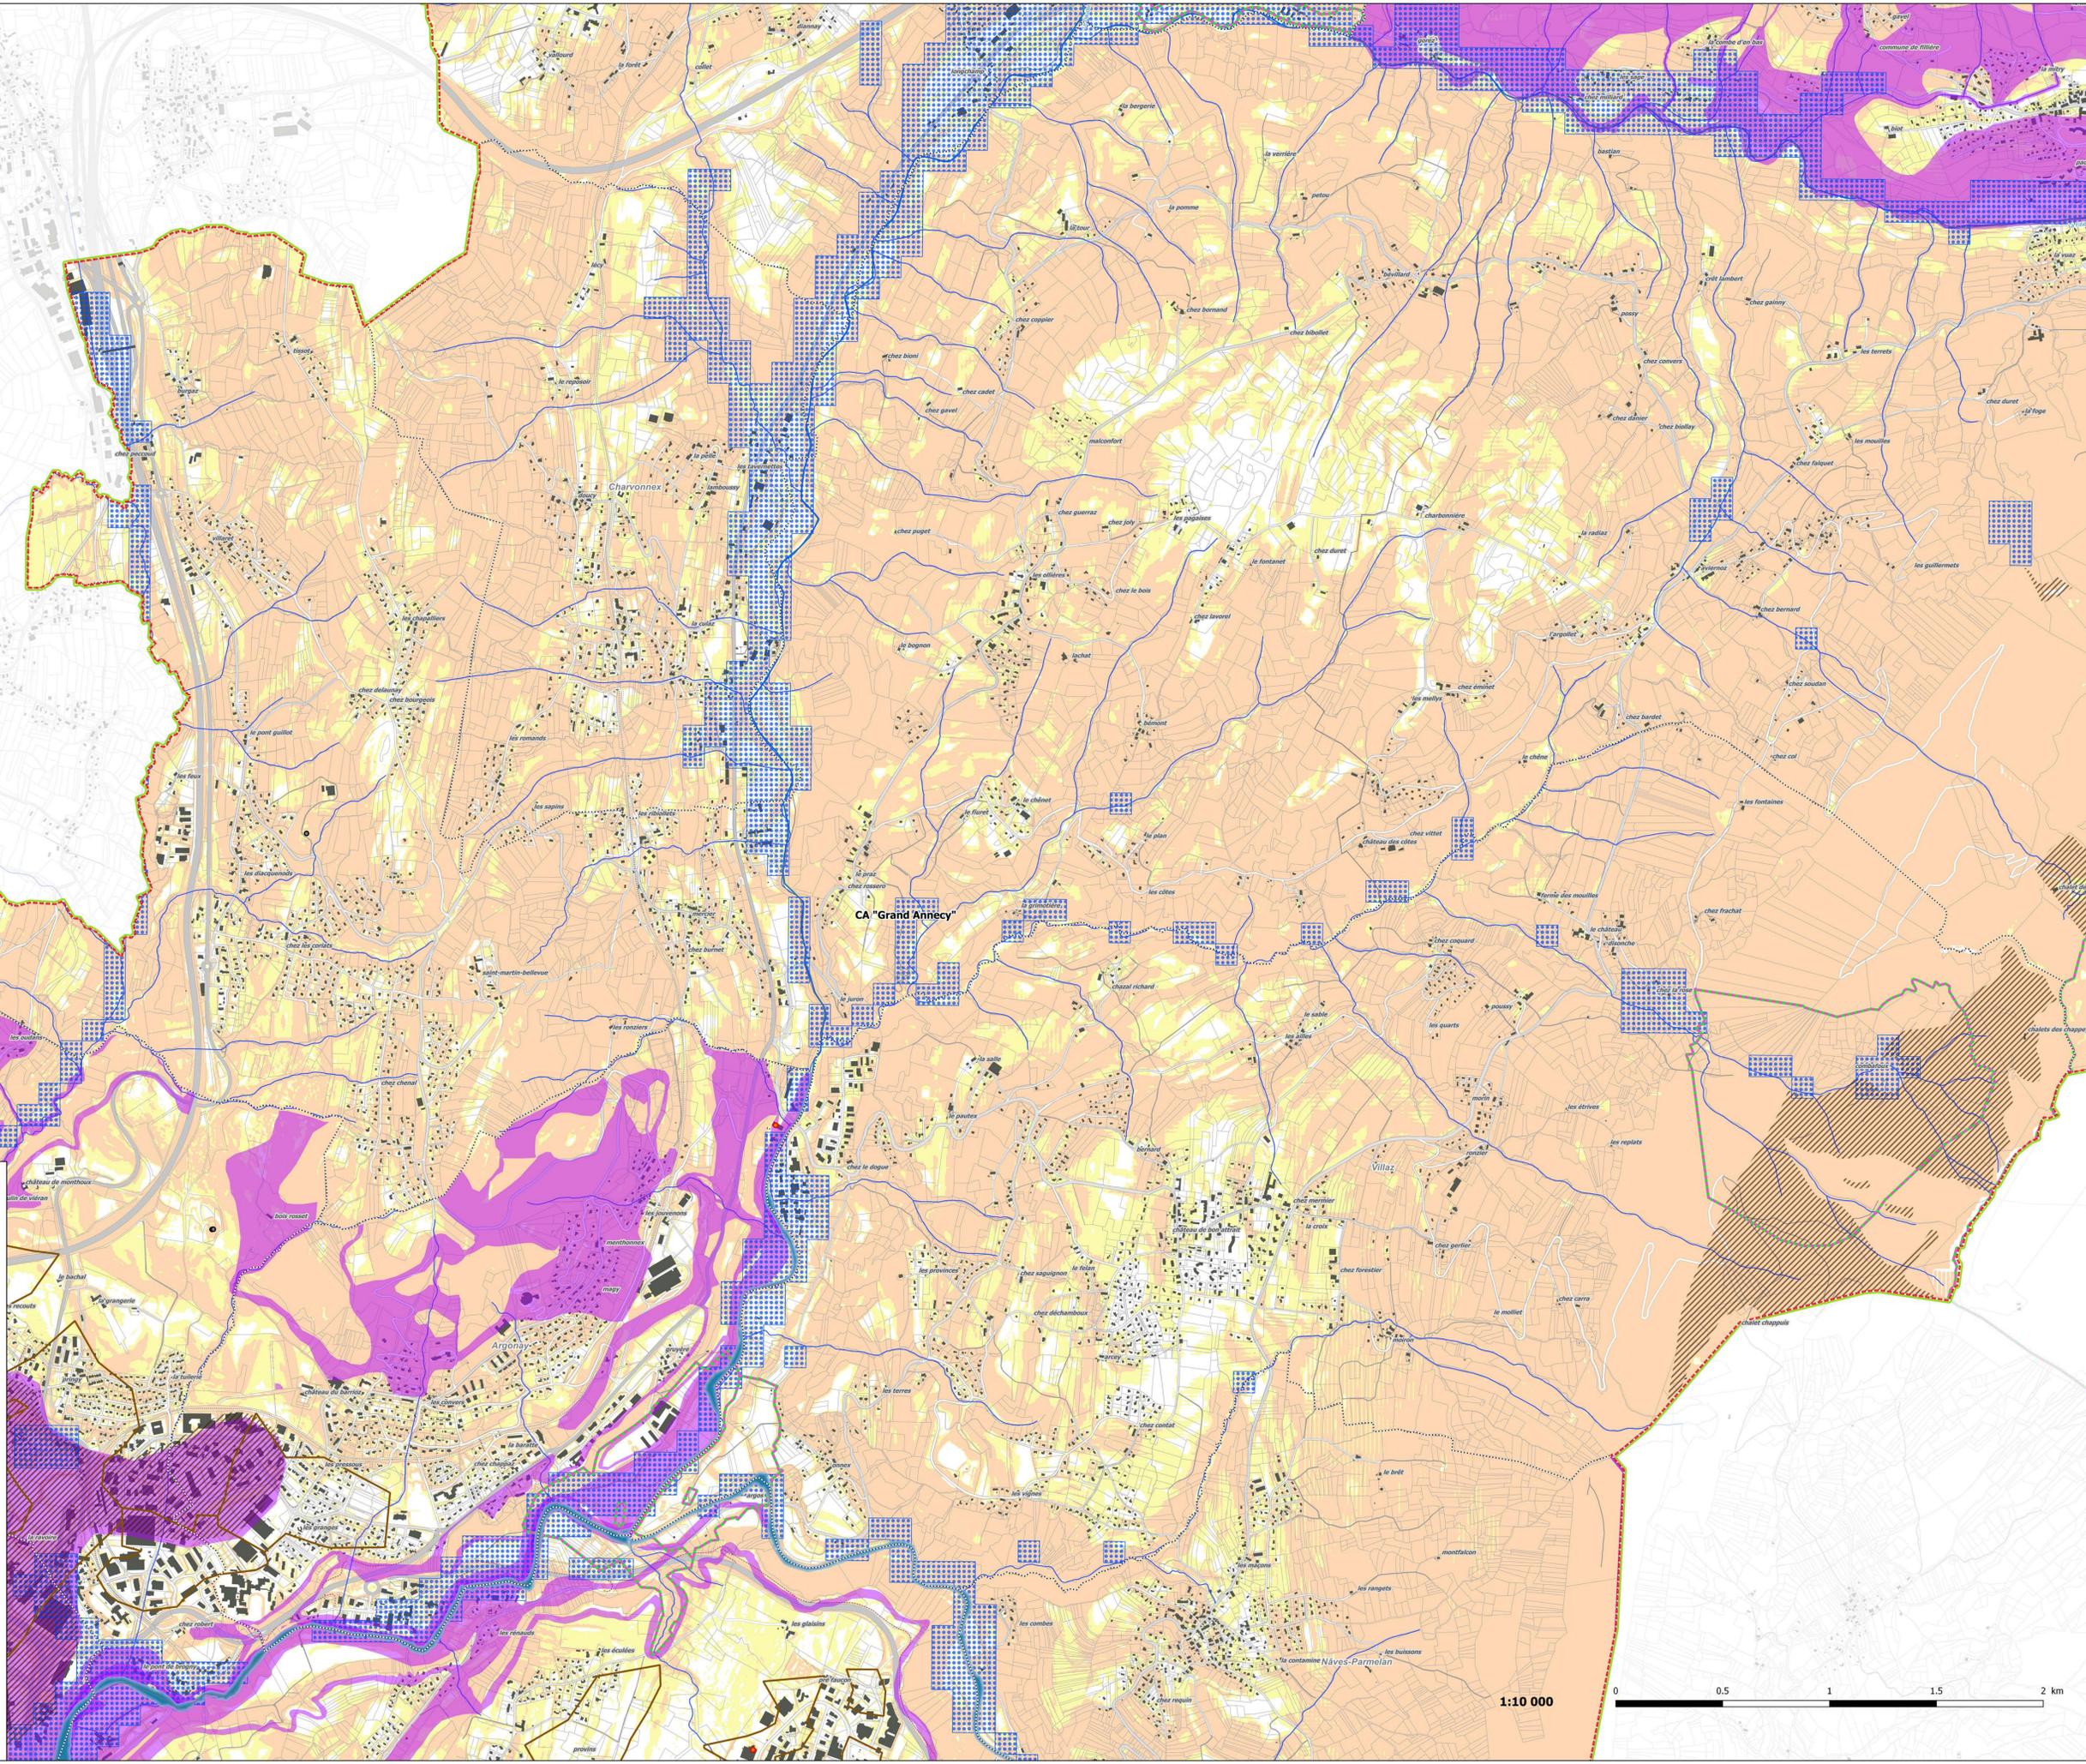


SILA
L'experts
à la mesure

4_CI_GA_3

Contraintes vis-à-vis de l'infiltration

Grand Anancy

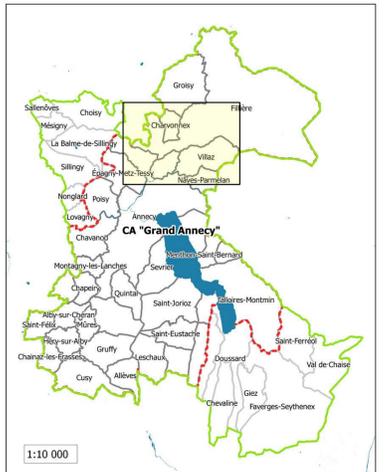

Version : 3
Date : 30/08/19
Réalisation : AS
Validation : PC

sepia

Approuvé par délibération du Comité Syndical du 30/09/2019

Le Président du SILA,
Pierre BRUYERE

