

Légende

Référentiel :


- Périmètre de la compétence assainissement du SILA
- Limites d'EPCI
- Limites communales
- Plan d'eau
- Cours d'eau

Éléments de contextes particuliers vis-à-vis de l'infiltration des eaux pluviales :

- Cavité souterraine non minère (source : BD CAVITES)
- Site BASOL
- Zone d'ancien marais (source : cartes d'Etat-Major)
- Périmètre de protection rapproché de captage AEP
- Nappe peu profonde (source : BRGM)
- Aléa moyen de retrait-gonflement d'argiles
- Zone de PPRN avec interdiction ou condition(s) à l'infiltration

Pente du terrain naturel


- < 5%
- 5 - 10%
- > 10%

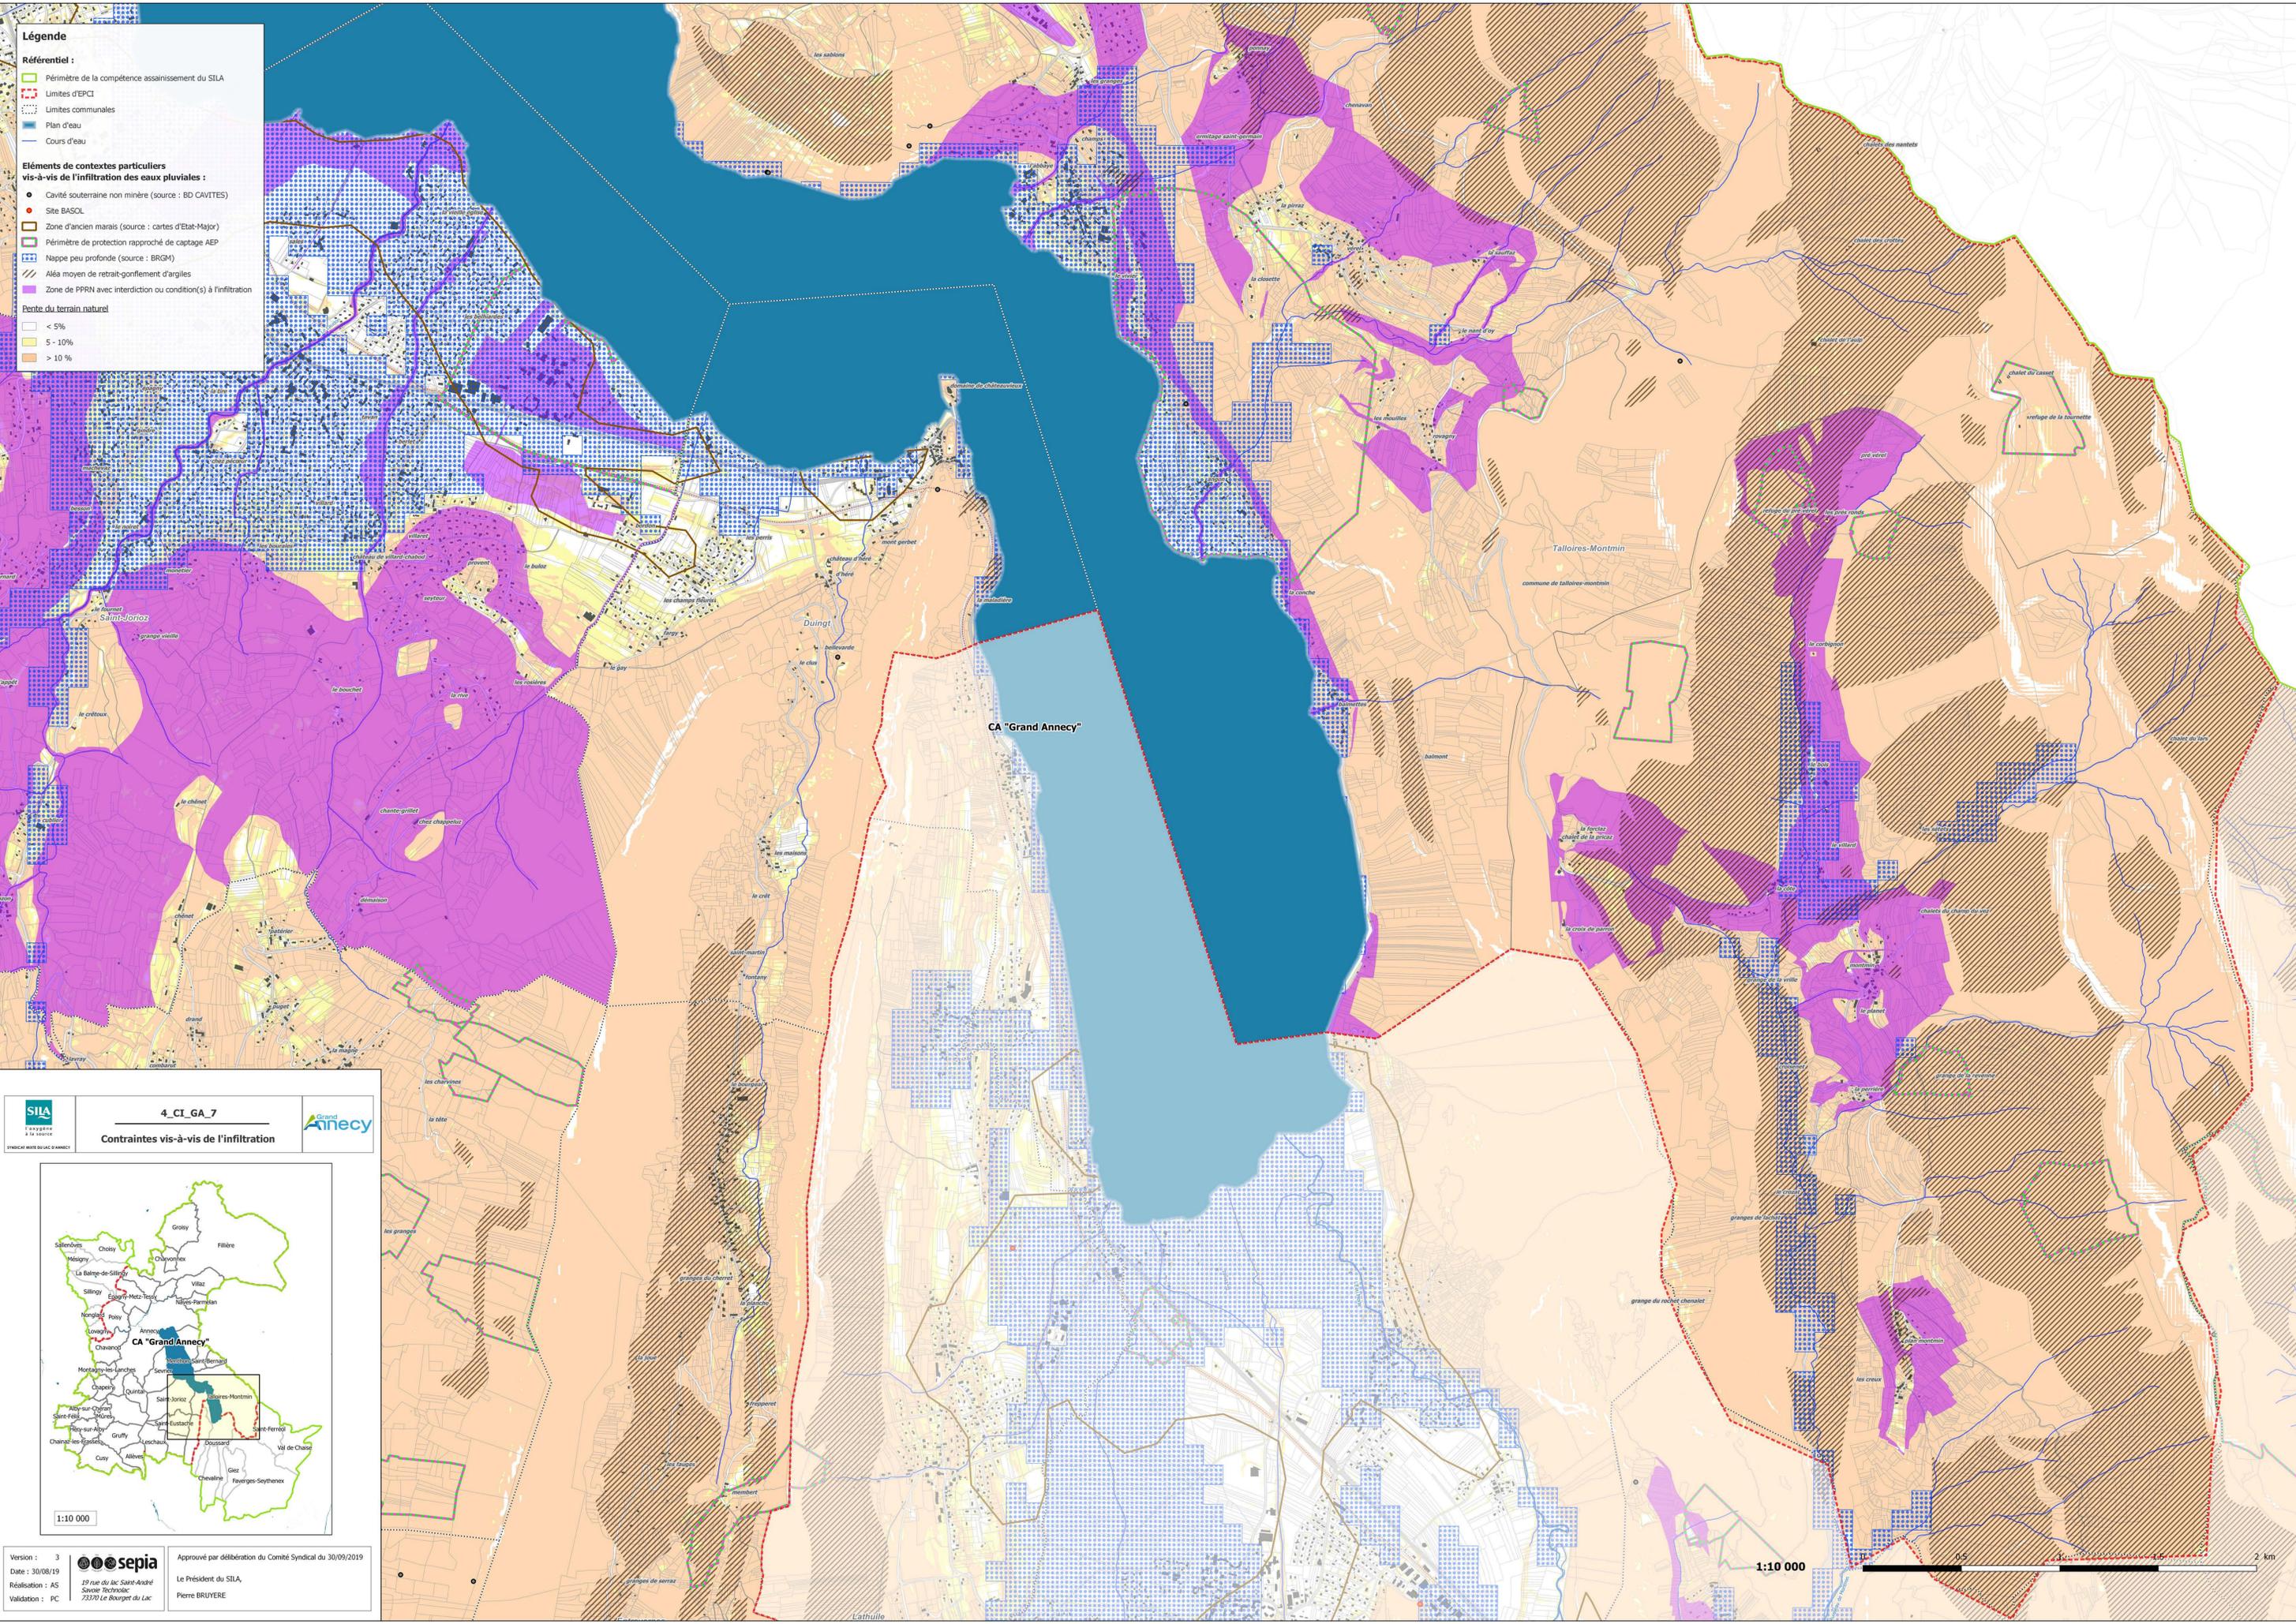

SILA **4_CI_GA_7** **Grand Anney**

SYNDICAT MIXTE DU LAC D'ANNEY

Contraintes vis-à-vis de l'infiltration

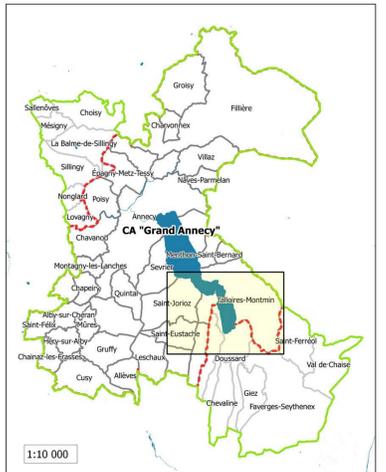

Version : 3
 Date : 30/08/19
 Réalisation : AS
 Validation : PC

sepia

Approuvé par délibération du Comité Syndical du 30/09/2019

Le Président du SILA,
 Pierre BRUYERE

